


石狩西部広域水道企業団第2期創設事業 における石狩地区の計画供給水量について

石狩西部広域水道企業団における計画一日最大供給水量

	平成19年度 推計値	平成29年度 推計値
計画一日最大供給水量	H47 77,800 m ³ /日	H37 69,000 m ³ /日

石狩地区（厚田区虹が原地区含）水需要推計

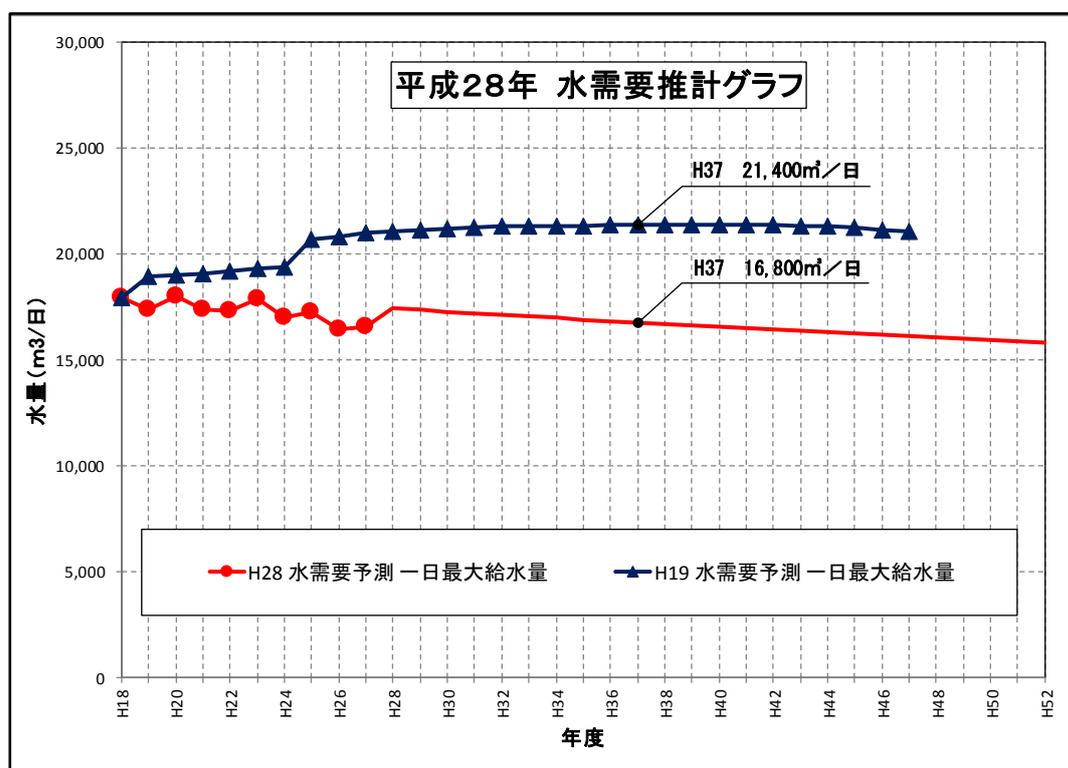

石狩地区における水需要推計値

	給水人口（ピーク） （虹が原地区含）	計画一日最大給水量	
		平成37年	平成47年
平成28年度 水需要推計	平成21年 57,217人	16,800 m ³ /日	16,100 m ³ /日
平成19年度 水需要推計	平成27年 58,070人	21,400 m ³ /日	21,100 m ³ /日
前回推計との差	—	△4,600 m ³ /日	△5,000 m ³ /日